



LICITACIÓN PÚBLICA N°0021/2024

"CONSTRUCCIÓN CANAL AGUA NEGRA – TRAMO 1"

Fecha 29/08/2024

CONSULTA N° 9

- ¿En el Vertedero Fijo el Desarenador se deberá considerar Baranda Metálica y Pasarela de Hormigón Premoldeado H-21?

Respuesta: Se solicita contemplar estos trabajos dentro del ítem 3.12 y 3.13 correspondientemente.

- En el Anillo De Hormigón Armado Del ACUEDUCTO SUBTERRÁNEO DE PEAD A SUPERFICIE LIBRE.

¿Qué medidas se deberán considerar para el cómputo?

Ya que: El Pliego de EPT Ítem 4.5 menciona un esp.=0.20 m y una altura de 1.20 m, y El Plano indica un esp.=0.30 m y una altura de 1.10 m.

Respuesta: Considerar las dimensiones correspondientes de acuerdo al orden de prelación.

- Solicitamos plano de detalle de las distintas compuertas que conforman el proyecto.

Respuesta: Se adjunta un detalle tipo en circular N°7. El plano de detalle particular para esta obra deberá ser confeccionado por el contratista, de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas particulares, apartado 2.7

- Si el plano difiere del pliego, ¿Cuál sería el orden de prelación a tener en cuenta?

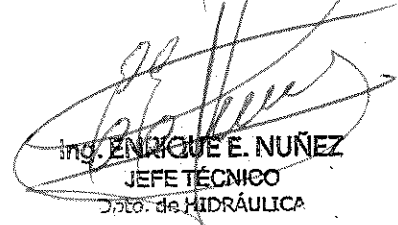
Respuesta: Aplica el orden establecido en la Ley de Obras Públicas - N° 128-A y el Decreto Reglamentario N° 3523-1972-A, artículo N°24.

- En el archivo SIGOP compartido, hay fórmulas que faltan y otras que están alteradas. ¿Está permitido realizar cambios para hacer las adecuaciones que correspondan? ¿O se debe esperar un nuevo archivo corregido por circular?

Respuesta: Respetando el itemizado de la pestaña CyP, se deben llevar a cabo las adecuaciones necesarias.


Ing. JOAQUÍN D. GÓMEZ
SUPERVISOR DE OBRA
Dpto. Planificación, Estudios y Proyectos
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA


Ing. FERNANDO A. PERELLÓ
INSPECTOR
Dpto. Planificación, Estudios y Proyectos
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA


Ing. ENRIQUE E. NUÑEZ
JEFE TÉCNICO
Dpto. de Hidráulica