



LICITACIÓN PÚBLICA N°0021/2024

"CONSTRUCCIÓN CANAL AGUA NEGRA – TRAMO 1"

Fecha 19/08/2024

CONSULTA N° 3

Respecto al canal de aducción; Solicitamos aclaración del Angulo de inclinación de la reja autolimpiante.

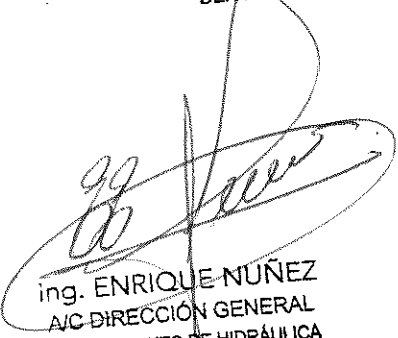
RESPUESTA N° 3

El ángulo de la reja auto limpiante deberá estar comprendido entre 35° a 45°.

Se aprovecha la oportunidad para rectificar la separación de cada barrote, deberá estar separado 12 cm entre sí (medido de borde a borde). Modificando lo indicado en plano N°03/28 que establece una separación de 20 cm.


Ing. JOAQUÍN O. GÓMEZ
SUPERVISOR DE OBRA
Dpto. Planificación, Estudios y Proyectos
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA


Ing. FERNANDO A. PERELLÓ
INSPECTOR
Dpto. Planificación, Estudios y Proyectos
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA


Ing. ENRIQUE NUÑEZ
A/C DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA