



RESPUESTA A CONSULTA N.º 2
COMPULSA ABREVIADA N.º 0005/2024
“ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE AGUA”

CONSULTA:

“Estimados buenos días.


*Consulta por la compulsa abreviada N° 0005/2024, las bombas que solicitan de 1/2 hp y 1 hp tienen que ser centrífugas o periférica y para qué tipo de uso le darán. Espero sus comentarios, por este medio
Atentamente.”*

RESPUESTA:

Las bombas solicitadas de 0,5 HP son periféricas y las de 1HP son centrífugas, conforme al Artículo 1º - Descripción de los elementos a adquirir del Pliego de Especificaciones Técnicas.

Las bombas centrífugas serán utilizadas para elevar el agua desde las cisternas hasta los tanques y las periféricas para elevar la presión de agua.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES, 12/07/2024

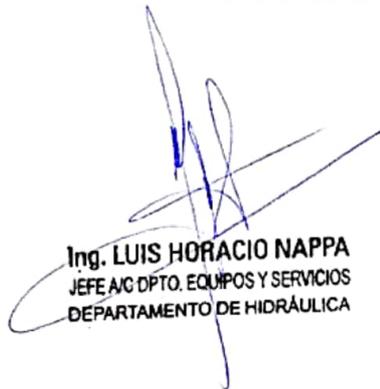

Ing. LUIS HORACIO NAPPA
JEFE A/C DPTO. EQUIPOS Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA



T. E. A. P. COMINA A. RÍOFRÍO DAVILA
JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DPTO. HIDRÁULICA